




CERIS

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

Anexo 4 - Fluxograma etapas para viabilização do acesso

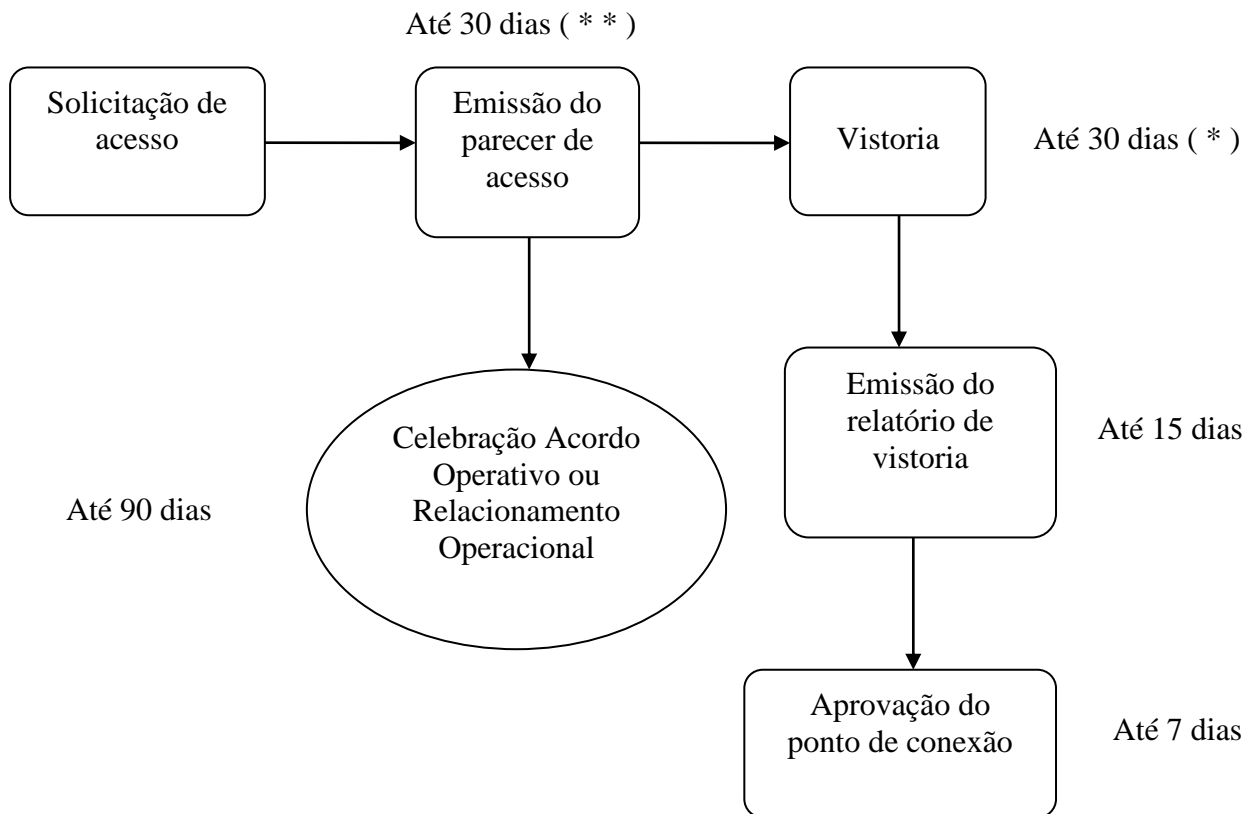

(*) A partir da solicitação de vistoria por parte do acessante;

(**) 60 dias após a solicitação de acesso, em caso de necessidade de obras ou reforços no sistema e o acessante seja classificado como minigeração.